

特許  
工法

# 圧倒的な洗浄力と コストパフォーマンス

業界初の石けん化衛生工法でグリストラップ清掃の洗浄とコストを変える

最大で50%のコスト削減

殺菌効果で安全衛生環境に

GREPIKA

FIVE CHARACTERISTICS OF  
CONSTRUCTION INTO SOAP

グリストラップのあらゆるお悩みにお応えします！

## 石けん化衛生工法「グリピカ」の6つの特徴

FEATURE 01

### 殺菌効果



コレラ菌、赤痢菌、ペスト菌、  
O157、レジオネラ菌、ノロウィ  
ルスなどを殺菌効果も！

▶ [殺菌効果の詳細をみる](#)

FEATURE 02

### 異臭防止



専用石けん化剤によって悪臭や害  
虫の発生を防止。床などの油汚れ  
も解消します！

▶ [異臭防止の詳細をみる](#)

FEATURE 03

### 環境負荷低減



廃油が無害な石けん水になり安  
全。産業廃棄物処理も不要でCO2  
削減にも貢献！

▶ [環境負荷低減の詳細をみる](#)

FEATURE 04

### 作業時間短縮



清掃時間が大幅に短縮。スタッ  
プの衛生意識やモチベーションもア  
ップします！

▶ [作業時間短縮の詳細をみる](#)

FEATURE 05

### 排水管詰まり対策



石けん水による洗浄で排水管の閉  
塞を予防。付着している油脂も  
徐々に落とせます。

▶ [排水管詰まり対策の詳細をみる](#)

FEATURE 06

### コスト削減



従来のグリストラップ清掃工法と  
比較して、最大約50%のメンテナ  
ンスコストを削減！

▶ [コスト削減の詳細をみる](#)

全国水利用設備環境衛生協会  
水質基準クリアの証衛生適合証を発行



グリストラップの衛生管理(清掃・水質検査)で水利協が定める基準をクリアした施設に対して「施設衛生管理適合証」を発行しております。第三者機関による公正な審査を満たした衛生適合施設として一層の安心・安全を得られます。


当社の「グリピカロボ」「グリピカサララ」は、水利協による推奨商品に認定されました。

広がっています！

グリストラップ清掃で洗浄力で支持！  
特許取得のグリストラップ清掃

油を人体に無害な石鹸水に >>>


グリストラップの構造

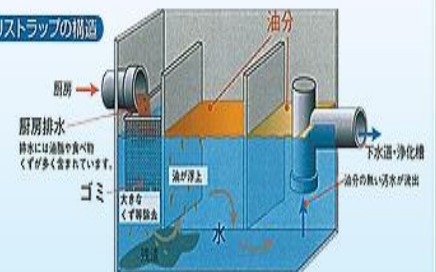

# 石鹼化衛生工法 (特許第5111424号)


## 油を石鹼水に変えて、厨房衛生を守ります!

### グリストラップの構造

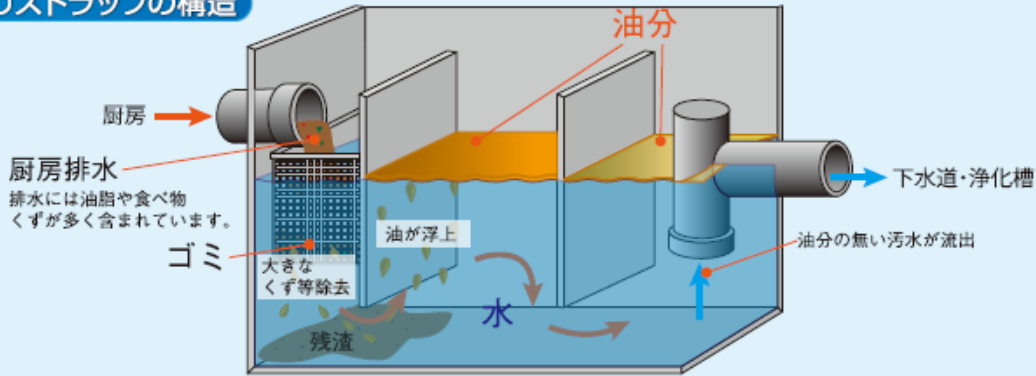


### 一般的な洗浄

油と水は分離したまま排水されるため排水管に水中のカルシウムや油脂が付着して閉塞します。(配水管が詰まります。)

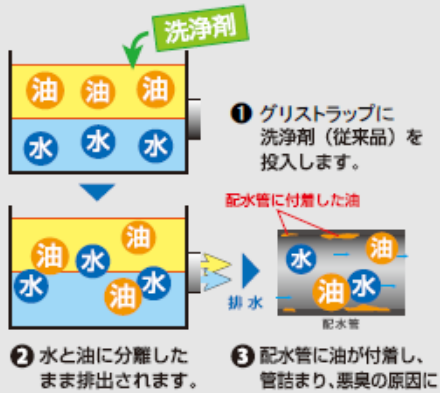

### エコ清掃システム (石鹼化衛生工法の特徴)

石鹼水が配水管に付着している油脂までも除去し、配水管清掃も同時に行えます。

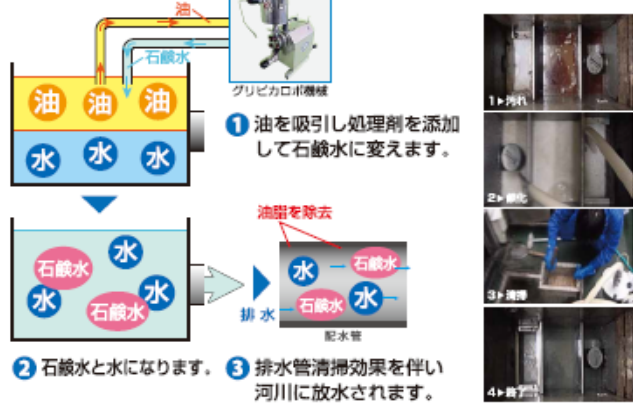

グリピカロボ機械

- ハンディタイプの機械なのでグリストラップの設置場所を選びません。
- 廃油を石鹼水に変え、その石鹼水でグリストラップの内外を洗浄しますので、臭いや汚れを抑制し、厨房環境を改善できます。
- 生成された石鹼水は、生分解性に優れ、最終処分の負荷が軽減されますので、環境に優しく、CO<sub>2</sub>の排出規制に貢献します。

★グリピカ施工終了後「施工完了表兼マニフェスト」の発行を致します。★  
公益社団法人全国水利用設備環境衛生協会 管理指導の下「グリピカ施工専用」のマニフェストの発行が可能となりました。

完了表兼マニフェストイメージ縮小

Grepika 石鹼化衛生工法	
<p>※本表記載事項は、特許第5111424号「石鹼化衛生工法」に基づき発行されたものです。</p> <p>グリストラップ清掃 施工完了確認書 兼 石鹼化衛生工法マニフェスト(併用済)</p> <p>本日、下記のとおりグリストラップ清掃を完了いたしましたので、ご確認のほど、よろしくお願いたします。</p>	<p>〒 年 月 日</p> <p>施設名</p> <p>所在地</p> <p>顧客担当番号</p> <p>施工日時</p> <p>施工内容</p> <p>施工時間</p> <p>水回予定</p> <p>ご確認印</p>
<p>施工会社名</p> <p>TEL番号</p> <p>施工管理番号</p> <p>施工担当</p> <p>営業終了時刻</p> <p>営業終了時刻</p>	<p>※石鹼化剤グリピカロボ用剤   Jx</p> <p>※密着剤グリピカロボ用剤   Jx</p> <p>※石鹼化剤と密着剤の使用量は排水量の1% (容積100ℓあたり100g) を基準としております</p> <p>※排水検査: 有( ) 年 月 日、無し</p> <p>※全施工の約100%に1秒程度の濃度で排水検査+密着検査を(公社)全国水利用設備環境衛生協会の認定する検査機関で実施しております</p> <p>※排水検査: 前、SS、BOD、pHへの付帯検査後記: 一般検査、水質検査、水検査、黄色ブドウ球菌</p>

お問い合わせ

【施工代理店】

【東北地区統括代理店】

Johnson Equipment Management  
株式会社 ジョーンソン 設備管理

〒980-0804

仙台市青葉区大町2-10-14  
TEL.022-397-8660

仙台パークサイドビル3F  
FAX.022-397-8661